


ZBB 7C-20C podłączenia



Zasilenie
z budynku

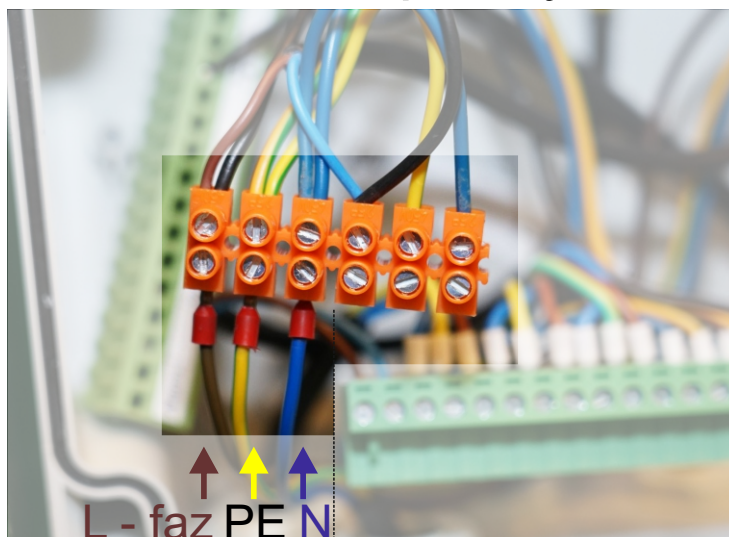

Przewody na powietrze są prawidłowo podłączone wtedy, gdy właściwy kolor przewodu zostanie wpięty we właściwą złączkę:

Nr. 1 – wężyk niebieski 12",

Nr. 2 – wężyk żółty 12",

Nr. 3 – wężyk niebieski 8",

Nr. 4 – wężyk zielony 12",

Dalszy opis:

Nr. 5 – śruba, którą należy odkręcić w celu zdjęcia pokrywy i przeczyszczenia bądź wymiany filtra,

Nr. 6 – lampka alarmowa, która zapali się, gdy nastąpi awarii dmuchawy.

Jeśli przewody zostaną prawidłowo podłączone, po włączeniu zasilania powinniśmy zaobserwować pracę pomp mamutowych.