


# ZBS-4C i 6C podłączenia



Zasilenie  
z budynku

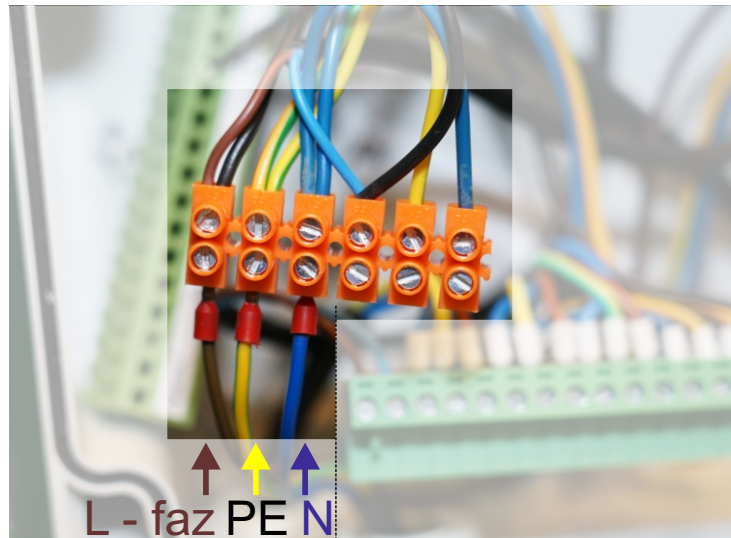

Przewody na powietrze są prawidłowo podłączone wtedy, gdy właściwy kolor przewodu zostanie wpięty we właściwą złączkę:

- Nr. 1 – wężyk niebieski 12",**
- Nr. 2 – wężyk czerwony 12",**
- Nr. 3 – wężyk żółty 12",**
- Nr.4 – wężyk zielony 12",**

Dalszy opis:

- Nr. 5 – śruba, którą należy odkręcić w celu zdjęcia pokrywy i przeczyszczenia bądź wymiany filtra,**
- Nr. 6 – lampka alarmową, która zapali się, gdy nastąpi awarii dmuchawy.**

Jeśli przewody zostaną prawidłowo podłączone, po włączeniu zasilania powinniśmy zaobserwować pracę pomp mamutowych.